




Vaativan laboratorion painesuhteiden valvonta mahdollistaa tilojen muutoksista tarvittavat tiedot käyttäjille.

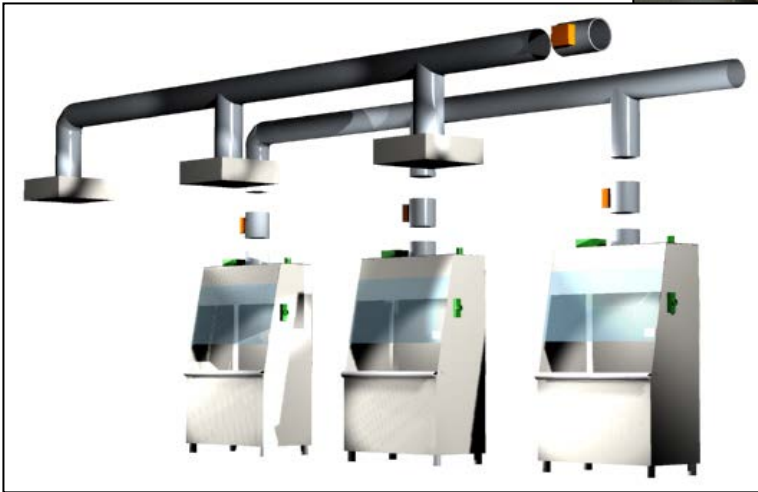

## FP 301 – Laboratorion painesuhteiden valvontajärjestelmä

- Järjestelmällä voidaan valvoa tilojen välisiä painesuhteita
- Painealue on  $-100...+300$  Pa
- Hälytys häiriötilanteista välittyy merkkivaloin ja äänimerkein työntekijälle
- Hälytysrajat ja -viiveet ohjelmoitavissa
- Hälytys ja painenäyttö siirrettävissä rakennusautomaatiojärjestelmiin
- Oven aukaisun vaikutus voidaan huomioida ovikytkimellä
- Järjestelmään voidaan liittää kaksi lisänäyttöä

# JÄRJESTELMÄ FP 301

HUONEIDEN PAINESUHTEIDEN VALVONTA- JA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

