RevNo	Revision note	Date	Signature

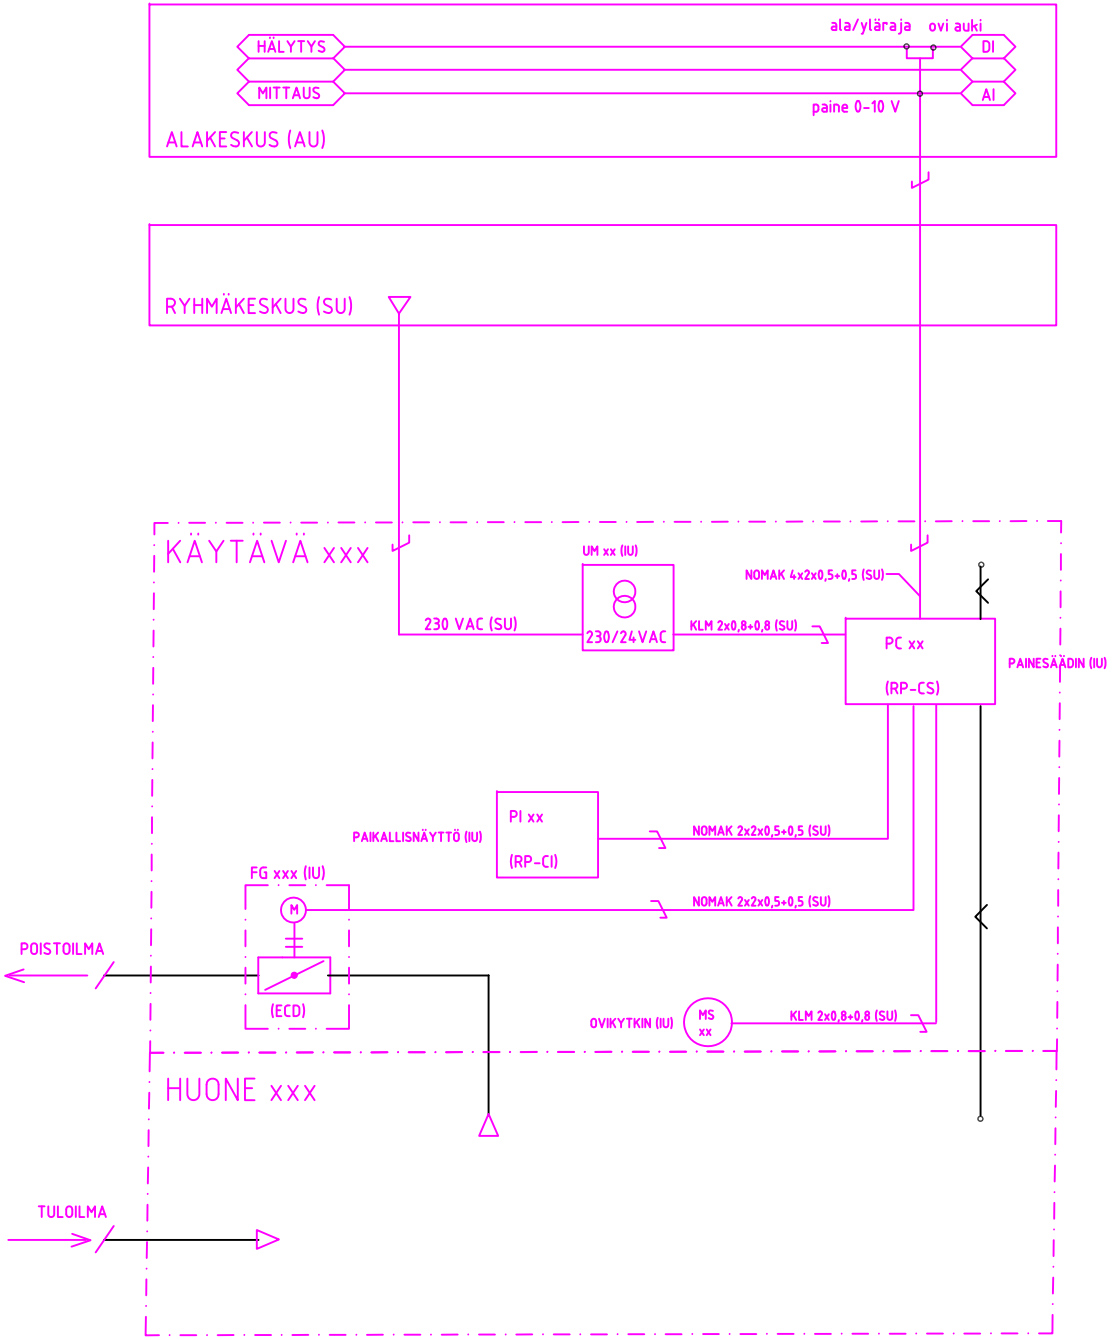

TOIMINTASELOSTUS

Painesäädin PC xx pitää huoneen painetason asetusarvossaan (esim. +10 Pa käytävään verrattuna. Huoneessa/käytävällä olevalta painenäytöltä voidaan asetella haluttu paine ja säätää halutut hälytysrajat. Näytöllä on luettavissa huonepaine ja mahdolliset hälytykset.
Painesäädin ohjaa poistoilmakanvassa oleva peltimoottoria FG xx paineasetusta vastaavaan asentoon.
Rakennusautomaatiojärjestelmään saadaan hälytykset hälytysrajan ylityksistä/alituksista ja avonaisesta ovesta sekä mittaustieto huonepaineesta.

TUNNUS	LAITE	TEKNISET ARVOT	HANKINTA	HUOM.
PC xx	Painesäädin	kalvoanturi	IIU	FANISON RP-CS
MS xx	Ovikytkin	magneettikytkin	IU	FANISON SC
PI xx	Painenäyttö		IU	FANISON RP-CI
FG xxx	Säätöpelti	Linearisoitu, 3 sek.	IU	FANISON ECD
UM xx	Muuntaja	230/24 VAC 35 VA	IU	FANISON LF

Kaapelointi on sähköurakassa. Laitteiden hankinta, asennus,viritys ja käytäjäkoulutus kuuluvat ilmanvaihtourakkaan.

HUOM.Tässä ilmanvaihtourakkaan merkityt hankinnat voidaan hoitaa myös tilaajan erillishankintana, paitsi säätöpellin FG asennus ilmanvaihtokanavaan kuuluu aina ilmanvaihtourakkaan. Paineistettujen huoneiden on oltava rakenteeltaan tiiviitä. Ovet on varustettava laahuksin tai kynnyksin. Ovien avaussuunta lähimpänä tilaan päin.

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc		Article No./Reference	
Designed by KKa	Checked by	Approved by - date	Filename	Date 4.12.2017	Tolerance

Fanison

SÄÄTÖKAAVIO S5 PERIAATE

F-FP-S5

Revision

Sheet 1/1